



1es csomópont

3as csomópont

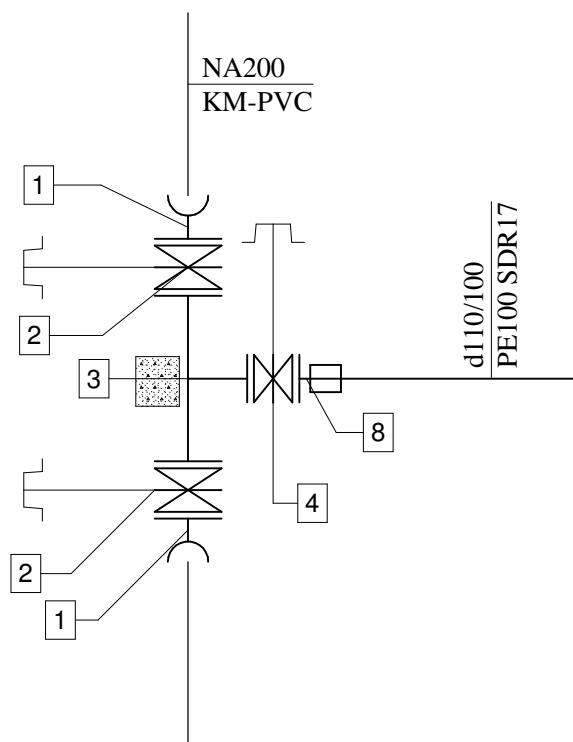

Anyagszükséglet

Szám	Megnevezés	Méret	Mennyiség
1	Öv. E-KS idom	DN 200	2,00 darab
2	Karimás tolózár beépítési készlettel, csapszekrénnnyel	DN 200	2,00 darab
3	Öv. Háromperemes T idom	DN 200/100	1,00 fm
4	Karimás tolózár beépítési készlettel, csapszekrénnnyel	DN 100	2,00 fm
5	Öv. FF idom 1 méteres	DN 100	1,00 darab
6	Öv. QN idom	DN 100	1,00 darab
7	Feltalaji kitörésbiztos tűzcsap	DN 100	1,00 darab
8	ELGEF adaptor, lazakarima	DN 100	2,00 darab
9	PE100 SDR 17 ivóvíz nyomócső	d110/100	260 fm.



GENERALMANAGER

Korlátolt Felelősségű Társaság

2890 Tata, Vaszary u. 10. Tel./Fax: 06 34 / 487-388



Építész:	Megnevezés:	Törzs szám:
Gépészet:	Oroszlány, Hulladékudvar vízellátás engedélyezési terve	26/2017
CAD szerkesztő:	Rajz tárgya:	Méret:
	Csomóponti vázlatok	
Közmű:	Ügyvezető:	Vezető tervező:
Horváthy Lóránt VZ-T/11-0106		Horváthy Lóránt VZ-T/11-0106
	Dátum:	Rajz szám:
	2017.11.03	5